


ALMENNAR SKÝRINGAR

1. Pípur í lægspennulögn skulu vera innfellðar 16mm plastpípur.
2. Pípur í smáspennulögn skulu vera innfellðar 20mm plastpípur.
3. Málstraumur refa og tengla skal vera minnst 10 A.
4. Refar skulu vera 110 cm frá fullfrágengnu gólfi.
5. Tenglar skulu vera 20 cm frá fullfrágengnu gólfi.
6. Mál eru frá fullfrágengnu gólfi eða einangruðum vegg í miðja dás eða úr miðri dás í miðja dás.

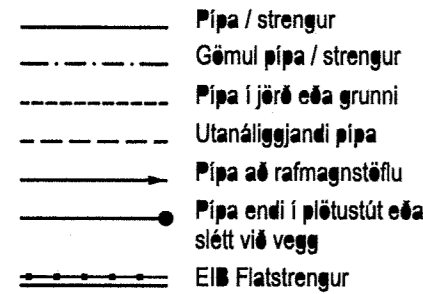

Jarðbundinn tengill

Klæ

Refi

Samrefi

Krossrefi

Tegrefi

Ljósdeyfir

Þrýstihappur

Þrýstihappur með ljósdeyfir

Ljós

Veggjós

Pípa eða strengur upp milli hæða

Pípa eða strengur niður milli hæða

Pípa eða strengur milli hæða

Jarðbinding

Löftlós

Tengidás

Rafmagnstafla


Vegghitnemi gólhitakerfis

Dyrasími

Sólúr



AA Snö í sökkulvegg
Sýnd eru tvö neðstu styrktarjám í steypuvátt ofan á neðstu mótavirunum

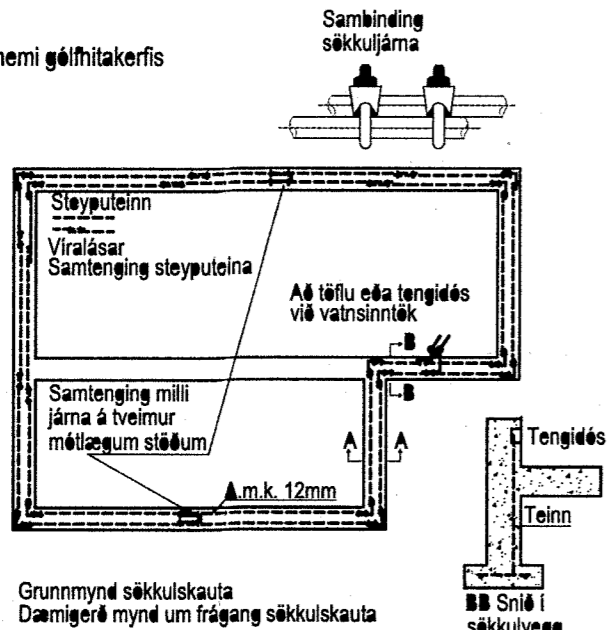

Grunnmyni sökkulskauts
Dæmigerð mynd um frágang sökkulskauts


Brunaviðvörðunarkerfi

- [R] J Reykskynjari jóniskur
- [R] O Reykskynjari óptiskur
- [H] Hitaskynjari
- [L] Legaskynjari
- [] Skynjari við bita
- [] Reykskynjari hulinn
- [] Aðkoma að hulalum skynjara
- [] Handbæði H150 nema annars sé getið
- [H] Hurðarsegull
- [⊕] Gaumljós
- [E] Endi á rás
- [] Bæsendir
- [E] Skammhlauðseingarrá
- [] Gaumljós og suðari
- [] Stjörnstöð
- [+] Varaafgjafi
- [H] L Hitaskynjari m. ljósi
- [H] S Hitaskynjari m. sírenu
- [R] OL Reykskynjari m. ljósi / óptiskur
- [R] OIS Reykskynjari m. sírenu / óptiskur
- [I/O] I/O eining

Öryggiskerfi

- [] Stjörnstöð
- [+] Varaafgjafi
- [] Lyklabær
- [] Hreyfiskynjari 90°
- [] Hreyfiskynjari 180°
- [] Kortalesari H130 nema annars sé getið
- [] Kortalesari með talnabæði H130 nema annars sé getið
- [] Rafopnuð skrá
- [V] Vatnsskynjari
- [F] Fiktiskynjari í sprinkler

Stigar og rennur

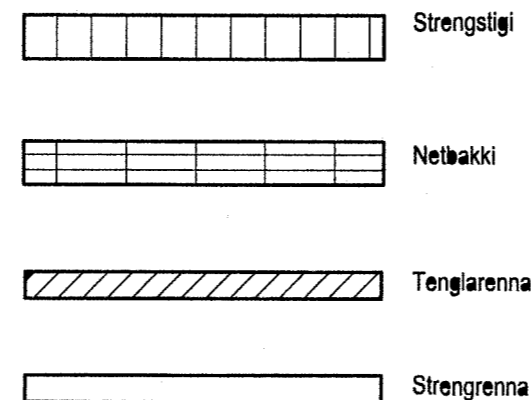

Fjarskiptakerfi


- [] Tengiskápur
- [] Fjarskiptatengill
- [] Myndavél
- [] Hátalari
- [] Magnari
- [] Löfnet
- [] Dyrasími

Hljóðgjafar

- [] Horn
- [] Sírena
- [] Bjalla
- [] Suðari

Lampar og tæki


- [] Neyðarlampi sjálfvaktandi
- [] Neyðarlampi sjálfvaktandi á vegg
- [] Neyðarlampi miðlægur
- [] Neyðarlampi m. úrhleðslu
- L1 Lampi merktur L1 Sjá verklýsingu
- [M] Rafmótor
- [] Vatnsdæla
- [] Löftdæla

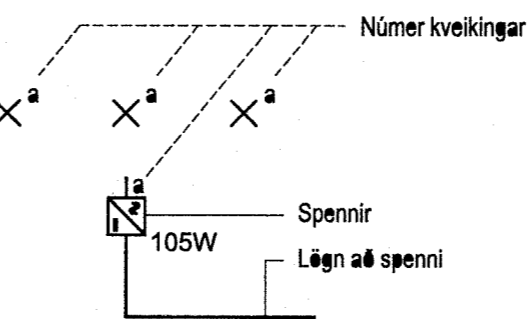

Lægspennulögn að 12V ljúsum.
Dæmigerð mynd um lagnateikningu að lægspennum ljúsum

Merkingar

- [] Hulin 16mm pípa
- [] Utanálíggjandi 16mm pípa
- [] Utanálíggjandi strengur
- [] Fjöllei viðkomandi hluta
- [] Búnaður í rennu
- [] Gólfenglakassa
- [] Lögn á stiga
- [] Raflögn utanálíggjandi
- [] Þriggja fasa lögn / búnaður
- [] Gamall búnaður þ.e. búnaður sem fyrir er
- [1] Númer skýringar

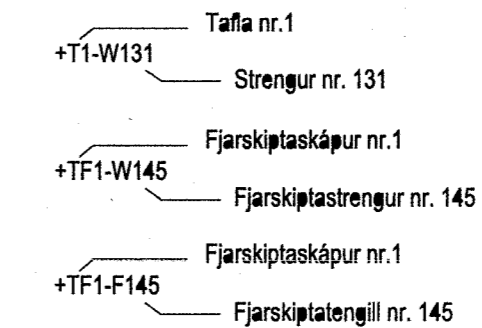

EIB kerfi

- [] Spennugjafi m. einangrara
- [] Gagnatengi
- [] Línutengi
- [] Snertuinnangur, fjölfaldir
- [] Refaliði, x=fj snerta
- [] Ljósdeyfilíði
- [] Klukka 2 og 4 rása
- [] Upplýsingaskjár H150
- [] Hreyfiskynjari H125
- [] Þirtuskynjari
- [] Gardínulíði, x=fj. snerta
- [] Þrýstisamskiptaeining, x=fj. snerta H125
- [] Þrýstisamskiptaeining, m. hitastilli H125
- [] Mótorleki
- [] Hitastillir
- [] Fingrafaraskanni

Artun hönnuð:

NAFN: Artur Björnsson KT: 300851-2989

Artun hönnuð:

NAFN: Elmar Björnsson KT: 261047-4118

LYKILMYND

BYGGINGAVALTRÚ AKUREYRAR

Rafagnateikningar

Dags: 25.11.2017

Starfsm: Norðuráka hf.


BYGTT: MÖG: LYSING: TEIKNAR, STAFL:

VAPP ehf.

Margrétarhagi 4 Akureyri

F0134

Almennar skýringar

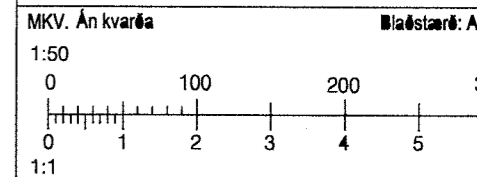

HANNAÐ: JAX	TEIKNAR: Esther	YFIRFARIÐ: Finnur
DAGSETNING: 03.10.2017	SAMÞYKKT:	

RAFTAKN

Glerargötu 34 IS-600 Akureyri
Sími: 464-6400 Fax: 464-6411
raftakn@raftakn.is - www.raftakn.is

VERKNÚMUR: FMR225593	TEIKNANÚMUR: 0.00.01
#REYTING:	

MÓTFRÍÐ
17. nóv. 2017
BYGGINGAVALTRÚ AKUREYRAR